CE
2265

FLORE Lidocaine

CROSS LINKED
HYALURONIC ACID

CE
2265

FLORE
Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic Acid
Dermal Filler with Lidocaine
CL-S
0.7mL
SYRINGE
FLORE
Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic Acid
Dermal Filler with Lidocaine
CL-N
FLORE
Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic Acid
Dermal Filler with Lidocaine
CL-Max
1.1mL
SYRINGE
FLORE
Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic Acid
Dermal Filler with Lidocaine
CL-Max 1400

Póngase en fila

Trate una amplia gama de diversos tejidos con la línea completa de productos.

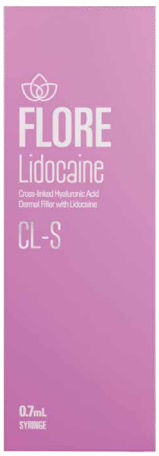

CL-S
0.7mL / syringe

CL-N
1.0mL / syringe

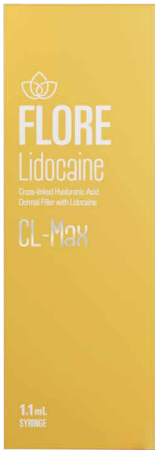

CL-Max
1.1mL / syringe

CL-Max1400
1.1mL / syringe × 2

Vinculación mínima de BDDE y 3D

Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico Reticulado 3D

- FLORE Lidocaine utiliza Ácido Hialurónico de origen no animal con un peso molecular de 2,500,000 Da como ingrediente.
- La viscosidad y la elasticidad óptimas se logran simultáneamente mediante la aplicación de la tecnología única de FLORE Lidocaine, que es capaz de crear una estructura 3D utilizando una pequeña cantidad de agente de reticulación.

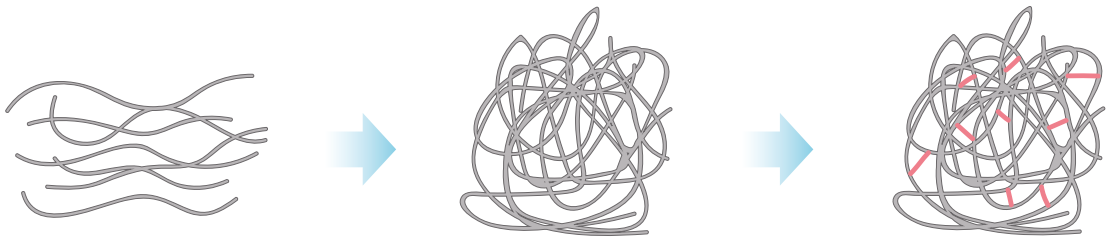

Ácido hialurónico antes
Enlace cruzado

Primario Natural
Enlace cruzado

Secundaria Optimizada
Reticulación con BDDE

El residuo de BDDE y la endotoxina se procesan estrictamente bajo un control cuidadoso

- FLORE Lidocaína es un producto con bajo residuo que ha alcanzado estándares de seguridad después de su aplicación proceso de purificación de BDDE 4 veces.

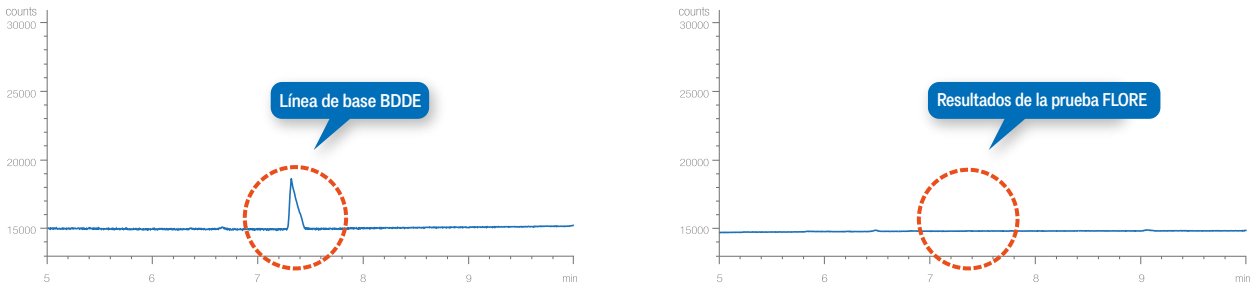

[Mostrando BDDE bajo como resultado de un procesamiento estricto]

Árbitro. Datos de medición residual de BDDE del Centro de I+D de BNC Korea, Inc.

Tecnología patentada

Proceso de plástico de partículas (Nº de patente 10-1223652)

☑ U Logró una estructura de partículas uniforme utilizando la propia técnica de reticulación HA de FLORE Lidocaine.

Tamaño de partícula uniforme

El proceso PP es una tecnología que puede hacer que las partículas de relleno HA sean uniformes. A través de este proceso de PP optimizado, FLORE Lidocaine ha logrado un tamaño de partícula HA uniforme. La estructura uniforme de las partículas permite una inyección constante y un moldeado fácil, mejorando así los efectos del tratamiento.



Relleno de lidocaína HA de la empresa A

Relleno de lidocaína HA de la empresa B



FLORE Lidocaína

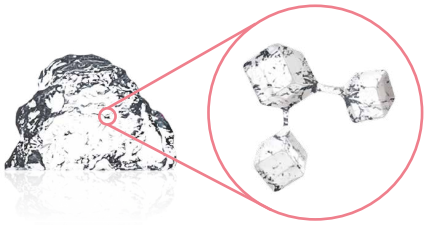

Árbitro. 1. Medición del tamaño de partícula del BNC Corea. Inc. Centro de I+D
2. Patente: aparato y método de fabricación de partículas del derivado del ácido hialurónico (Nº de registro 10-1223652]

Viscoelasticidad Datos brutos

☑ El proceso PP permite un efecto voluminizador de larga duración debido al aumento de la viscoelasticidad.

☑ [FLORE Lidocaine ambos tienen una excelente viscoelasticidad gracias al proceso PP.

Módulo de almacenamiento = G'

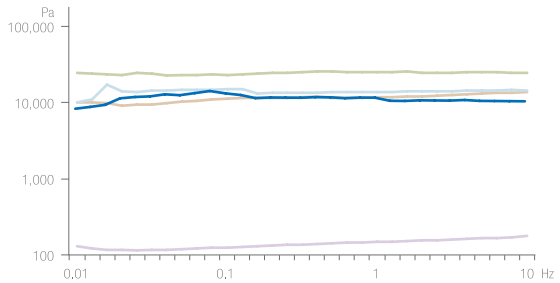

Viscosidad compleja

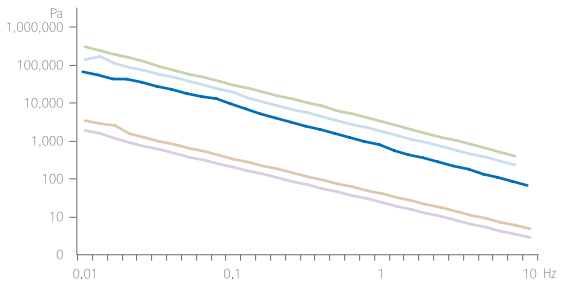

FLORE Lidocaína Max
Producto R de la empresa A
Producto R de la empresa B
Producto R de la empresa C
Producto R de la empresa D

Árbitro. Los datos viscoelásticos de la prueba KOPTRI (Instituto Coreano de polímeros. Co., Ltd)

Evidencia Clínica

FLORE Lidocaine ha recibido la aprobación oficial con respecto a sus efectos antiarrugas y seguridad a través de ensayos clínicos comparativos realizados por los principales hospitales universitarios de Corea bajo la aprobación del ensayo clínico de dispositivos médicos de Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica.

[Institución de ensayo clínico: Hospital Guro de la Universidad de Corea, Centro Médico Ansan de Seúl]

Comparación de la escala de calificación de gravedad de arrugas (WSRS) evaluada por un evaluador independiente

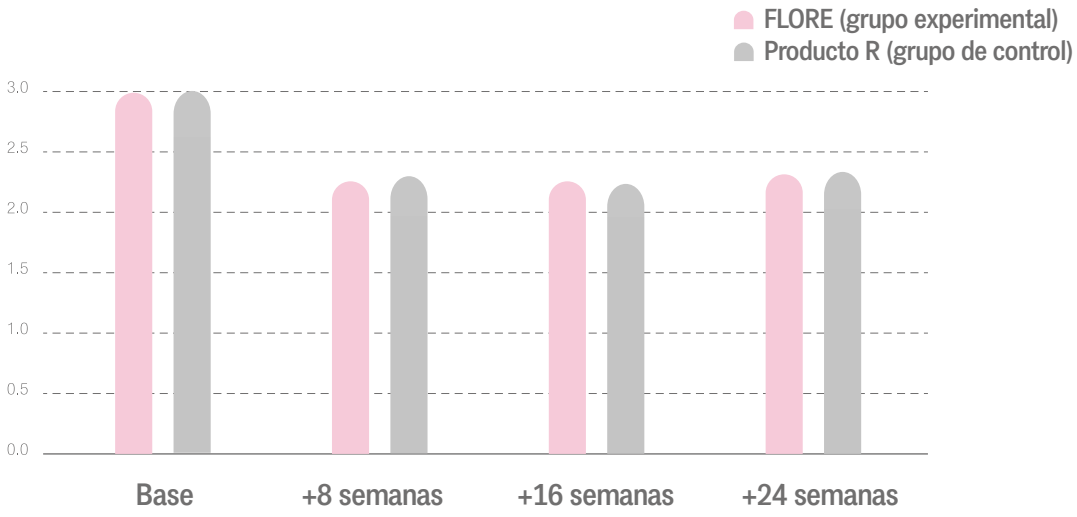

Comparación de mejora estética global (GAI) evaluada por el investigador

	+8 semanas	+16 semanas	+24 semanas
FLORE (grupo experimental)	1.6 ± 0.63	1.59 ± 0.74	1.37 ± 0.57
Producto R (grupo de control)	1.59 ± 0.63	1.59 ± 0.74	1.37 ± 0.57

Comparación de Mejora Estética Global (GAI) evaluada por sujeto

	+8 semanas	+16 semanas	+24 semanas
FLORE (grupo experimental)	1.47 ± 0.84	1.41 ± 0.92	1.31 ± 0.92
Producto R (grupo de control)	1.53 ± 0.78	1.42 ± 0.90	1.19 ± 0.98

Área de inyección recomendada

Arrugas de cara completa
CL-S

Frente
CL-N
CL-Max

Nariz
CL-Max
CL-Max1400

Ojeras debajo de los ojos
CL-S

Mejilla
CL-N
CL-Max

Pliegues nasolabiales
CL-N
CL-Max

Labios
CL-S
CL-N

Mentón
CL-Max
CL-Max1400

FLORE Lidocaine

CROSS LINKED
HYALURONIC ACID

Merca Esthetic
EL PARTNER DE LOS EXPERTOS

CONTÁCTENOS

Teléfonos: 0963704106 - 0986965244
Correo: gerencia.general@mercaesthetic.com
Dirección de la oficina: Parque Empresarial Colón, Corporativo 3, piso1, oficina 107.

MERCAESTHETICEC